



## 編集方針

本環境報告書は、当社の環境保全活動、社会貢献活動、事業活動に伴う環境負荷などについて、ステークホルダーの皆様にご報告し、ご理解いただくことを目的に発行しております。

### 【報告の対象期間】

2019年度(2019年4月1日~2020年3月31日)の活動を中心に報告します。

### 【報告の対象範囲】

株式会社 電業社機械製作所

なお、環境負荷実績データの集計範囲は三島事業所のみを対象としました。

### 【参考にしたガイドライン】

本環境報告書は、環境省「環境報告書ガイドライン」などを参考に作成しました。

### 【お問い合わせ先】

(株)電業社機械製作所 三島事業所 環境管理事務局

TEL 055-975-8435 FAX 055-975-5785

〒411-8560 静岡県三島市三好町3番27号

### 【発行】

2021年 3月

## 目次

▶ 編集方針/目次	1	▶ 環境マネジメントシステム	10
▶ トップメッセージ	2-3	▶ EMSによる環境業績	11-13
▶ 会社概要	4-5	▶ 品質管理体制	14
▶ 沿革	6	▶ 労働安全衛生体制	15
▶ 法令遵守	7	▶ 緊急時対応と事業継続計画	16
▶ 環境管理体制	8-9	▶ 社会貢献	17

### 【環境報告書2020 with SDGs版の発行にあたって】

本報告書は、SDGs推進アドホックチーム編集の二冊目となります。一冊目は、既刊「2019環境報告書」の全項目について、国連SDGs目標17パネルとのマッチングを確認し、記述をリライト、各パネルアイコンの表記と誌面全体のリニューアルを実施しました。SDGs推進次年度となる本報告書では、報告の範囲を「環境(E)」から「社会(S)」更に「企業統治(G)」へと拡充しました。範囲拡大に伴いページ数を増枠し情報の充実をはかりました。今後、チームメンバーは、業務の成果をCSR・ESG・SDGsの視点で分析し、それぞれの活動推進への一助と適切なステークホルダーリレーションの実現を目指していきます。

2021年6月吉日 SDGs推進委員会 チーム一同

(株)電業社機械製作所は持続可能な発展に貢献するとともに、地域社会の課題解決や、環境負荷軽減に取り組み、2030年をターゲットイヤーとする国連サミットで採択されたSDGsの目標達成に取り組んでいきます。






## 環境貢献活動の推進



代表取締役社長

土屋 忠博

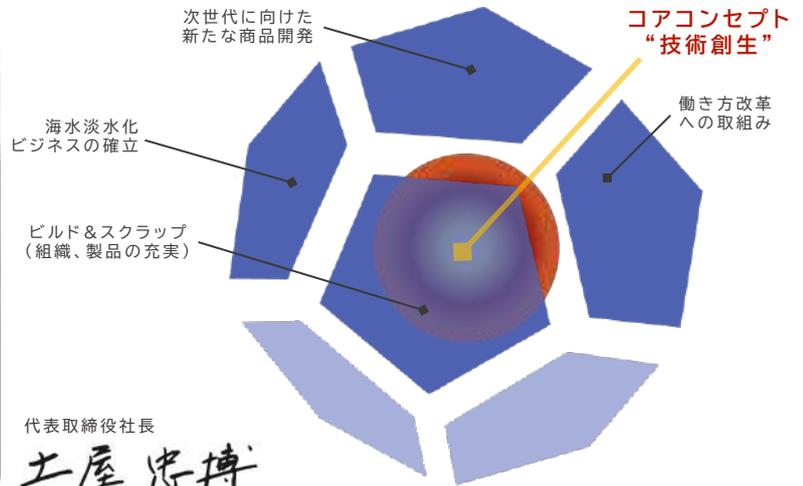

当社は「技術創生」というコアコンセプトのもと、常に新しい技術を追求め続ける「技術の電業社」を旗印に掲げています。創業以来の風水力機械専業で100年をこえる実績、培われた技術の伝承を軸に、信頼性の高い商品・サービスを全世界へ供給し、持続的に稼働させることで、社会インフラ分野で貢献する事業を展開してきました。

世界人口の増加や気候変動により水需要の増加が予想され、ことにアフリカ・アジア地域での水不足が深刻さを増すものとみられています。

こうしたなかで、経営戦略の重点施策のひとつである「海水淡水化ビジネスの確立」においては、サウジアラビアの海水淡水化プラント向けに、エネルギー回収装置とポンプ類ほか一式をパッケージで受注することができました。同装置は世界最高水準のエネルギー回収効率98%超を実現した最新鋭のシステムであり、当社が国内メーカーとして初めて商品化したものです。

また、新しい試みとして、三島事業所においてユーザー、エンジニアリング会社、プラントメーカーの方々を対象にDMWプレゼンテーションを開催しました。この取り組みは、当社の戦略的重要分野であるオイル&ガス、海水淡水化、エネルギーの分野で活躍する当社製品・サービスについて紹介し、「社会的価値創造と未来社会への貢献」という企業コンセプトをご理解いただくため始めました。

将来世代に付加価値を提供すべく開発を行ってきた戦略商品である、海水淡水化用エネルギー回収装置（製品名：DeROs）、軽量化・高効率化・省スペースを実現した多段ターボブロウ（製品名：AM-Turbo）等の技術説明と実機の運転状況を確認いただき、省エネルギー性能や低騒音・低振動などの優位性に、ご好感とご好評を賜りました。

AM-Turboは、インペラにアルミ合金を採用して回転体の質量を65%減と大幅な軽量化を実現し、全体質量を30%低減しました。これにより、軸受潤滑に使用する強制給油装置や冷却水配管が不要となり、潤滑油使用量の削減や無水化によって環境に配慮した製品として、2018年2月に日本機械工業連合会の優秀省エネルギー機器表彰で最高賞の経済産業大臣賞を受賞致しました。これは、ブロウのコンパクト化、高効率化、メンテナンス性の向上、補機の削減、ライフサイクルコスト（LCC）の低減など多様なメリットの創出につながっています。

言うまでもなく、当社が活躍のフィールドとしているマーケットの下水道施設は、24時間365日正常に機能することが必須です。あわせて、近年は、運転効率の良い機器の導入等、省エネルギー対策も大きな要望となっております。AM-Turboは下水道施設の分野においても環境負荷低減に寄与するものと確信しております。

事業を取り巻く社会的要求は、世界市場の景況、社会状況で刻々と変化しています。そのなかでESG投資、SDGs推進、CSR連携など様々な評価軸での要求項目が企業の舵取りに回答を求めています。

私たちDMWグループは、生活や産業に欠かすことのできない“水”と“空気”に関する製品を扱う企業として、お客様それぞれのニーズにあったオンリーワン製品を提供することで、環境負荷の低減に貢献する企業であり続けたいと考えています。

今後ともご指導ご鞭撻を賜りたく何卒宜しくお願い致します。



# 経営理念

電業社は、  
『物作りの技術を  
中心とした企業活動』  
を行い、将来とも発展す  
ることを目指します。

## 環境貢献

電業社は、自然と共存する  
技術を目指し、地球環境の  
向上に寄与します。

## 社会貢献

電業社は、独自の技術を  
駆使してより良い製品を創り、  
社会の進歩に寄与します。

## 技術創生

電業社のコアコンセプト

## 人間中心

電業社は、株主・社員は  
もとより地域や社会・世界の  
人々のために活動します。

## 人材育成

電業社は、社員の自己啓発を  
支援し、自らの役割と価値を  
創造しうる人材の育成に努めます。

## 電業社グループ行動指針（要旨抜粋）

### ☑ 社会ルールの理解と遵守

電業社及び関係会社（以下電業社グループという）の全社員はビジネス社会のルールを理解し遵守する。  
ここでいうビジネス社会のルールとは、国、地域の法律・条例・慣習等の総称である。

このルールの遵守はすべてに優先し、違法・脱法行為は絶対に行なってはならない。ビジネス社会のルールに違反する行為は、如何なる理由があろうとも厳正に対処する。また、社会正義及び社会的責任の観点から市民社会の秩序や安全に脅威を与えるすべての反社会的勢力とは一切関係を持たない。

### ☑ 人権の尊重

電業社グループは、人権を尊重し、人種、国籍、信条、性別、宗教、社会的身分、出身、障がいの有無などに基づく一切の差別を行わない。

電業社グループは、あらゆる形態の強制労働、児童労働を行わない。


また、職場においては、差別的な言動、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等の人権を侵害する行為を行わない。

### ☑ 環境への取組み

環境を常に考えた事業活動の展開を根幹とし、よい環境づくりに役立つ技術の研究、開発、生産及び製品提供を行う。電業社グループがお客様に提供する製品は、豊かな社会生活を実現するために使われているが、一方ではその生産過程において環境に負荷をかけている事も事実である。これら環境負荷の低減を実現することは企業市民としての責務である。自然との調和を図り、健康的な社会環境づくりに積極的に取組む。


### ☑ 企業市民としての役割

電業社グループは良き企業市民として社会との調和を図り、貢献することが期待されていることを認識している。行政や地域が行う活動には積極的に参加し、地域とともに活動できる場の設定に努める。



グローバルニッチトップ企業を目指して

## 国内外のシームレスなネットワーク

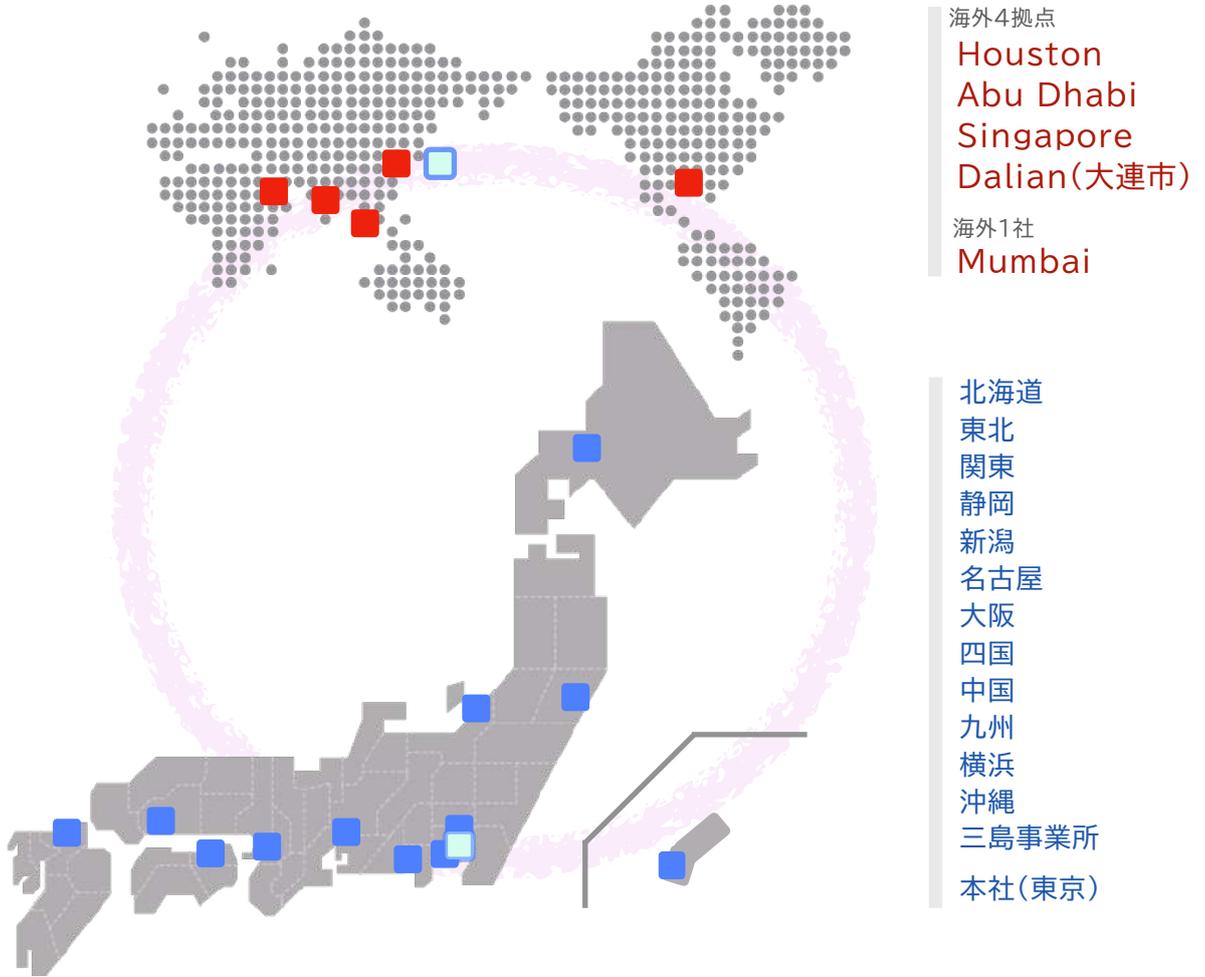

海外4拠点

Houston  
Abu Dhabi  
Singapore  
Dalian(大連市)

海外1社

Mumbai

北海道

東北

関東

静岡

新潟

名古屋

大阪

四国

中国

九州

横浜

沖縄


三島事業所

本社(東京)

## 会社概要

- 創業 明治43年9月(1910年9月)
- 設立 昭和30年6月(1955年6月)
- 資本金 8億1千万円
- 本社 東京都大田区大森北1丁目5番1号
- 従業員数 612名(連結)※2020年3月31日現在  
(就業人員数を記載しております)
- 拠点 国内9支店2営業所1事務所/海外4拠点
- グループ会社 国内2社/海外1社(連結)
- 事業内容
  - (1)風水力機械の製造、販売
  - (2)廃水処理装置および廃棄物処理装置の製造、販売
  - (3)配電盤・電気計装制御装置および電気通信制御装置の製造、販売
  - (4)海水淡水化用エネルギー回収装置の製造、販売
  - (5)前各号に関連する各設備の計画、設計、監理ならびに据付工事
  - (6)しゅんせつ工事の関連する機器の製造、販売ならびにしゅんせつ工事

## DMWグループ系統図

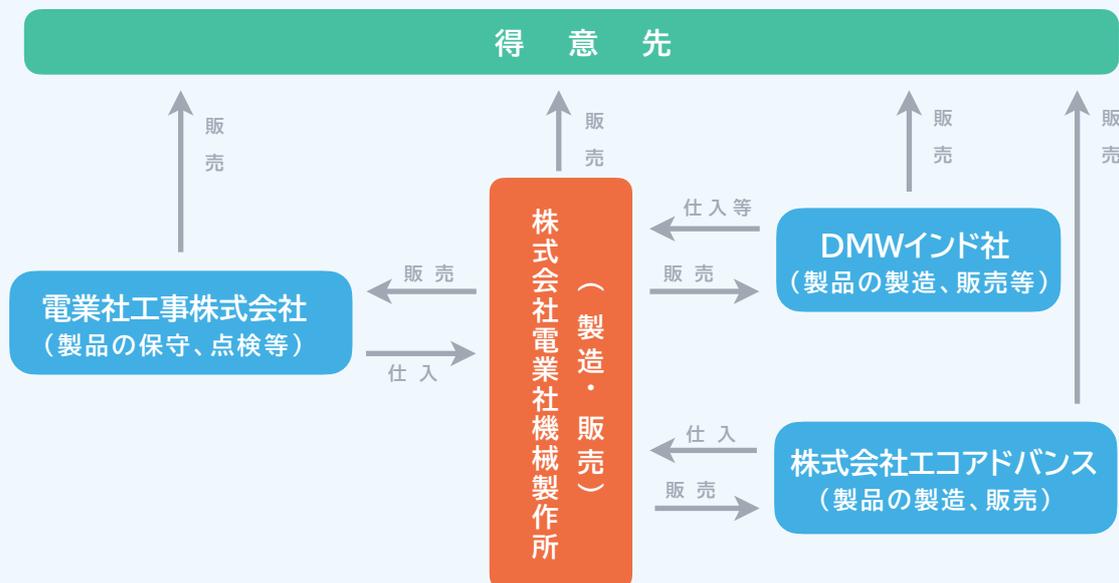

## 経営指標

※ 売上高、経常利益、従業員数とも単独での数値



## 拠点形態



本社 (東京大森)



大阪支店



名古屋支店



三島事業所本館

支 店：北海道支店(札幌市)・東北支店(仙台市)・関東支店(さいたま市)・静岡支店(静岡市)  
中国支店(広島市)・四国支店(高松市)・九州支店(福岡市)  
営業所：横浜営業所(横浜市)・沖縄営業所(那覇市)



継続と積み重ねにより培った技術力

## 創業以来 ポンプ・送風機一筋

(株)電業社機械製作所は、前身となる電業社水車部が1910年(明治43年)に発電機用水車の製造を始めて以来、今日まで一貫してポンプや送風機などの開発、製造を手掛け、創業100年を超える歴史ある風水力機械メーカーとして多くの実績と技術力を蓄積してまいりました。当社の製品は上下水道、電力、ガス、鉄鋼、セメント、石油精製、石油化学、水質改善等の公共事業ならびに諸工業の幅広い分野において、国内、国外で活躍しています。

生産拠点である三島事業所は、多品種少量生産・受注生産に対応した柔軟な生産体制により、多様化・高度化しているお客様のニーズに対応したより良い製品造りと省エネ、省資源に配慮した製品造りに努めています。



### 主力工場

三島事業所	〒411-8560
静岡県三島市三好町3番27号	
建設	昭和15年9月
敷地面積	110,700m <sup>2</sup>
建屋延べ面積	37,124m <sup>2</sup>
就業人員数	411人

## 当社製品群

減速機搭載型立軸ポンプ(ラムダ-21)



アルミ合金インペラ採用多段ターボブロウ (AM-Turbo)



ジェットファン



減速機  
搭載型立軸  
ポンプ

高圧ポンプ

多段ブロウ

エネルギー  
回収装置

ファン

バルブ



Water Injection Pump



エネルギー回収装置(DeROs)



ハウエル・バンガー・バルブ  
(空中拡散放水)



## コンプライアンス委員会の業務


- 1.「電業社グループ行動指針」の主意に従い、ビジネス社会のルールの遵守について、その方針と実施要綱を策定する。また、「電業社グループ行動指針」の修正・変更にあたっては、案を作成し取締役会に答申する。
- 2.コンプライアンス推進のための活動方針の策定、更新及び実施を行う。
- 3.コンプライアンスの啓蒙及び教育を行う。
- 4.潜在リスクの予知並びに分析を行う。
- 5.内部通報及び内部監査により出てきた問題に迅速に対処する。
- 6.法令等の違反事案にかかる再発防止策を策定する。
- 7.その他委員会が必要と認めた事項を審議、決定する。

## 委員会の開催

- 1.委員会は委員長が開催する。社長は必要により随時開催することができる。
- 2.委員長及び委員の代理出席は認めない。
- 3.社長・委員長は、監査等委員、顧問弁護士、会計士の委員会への出席を要請することができる。
- 4.教育・指導担当委員の所管により、委員会・部門担当員による全体会議を少なくとも年1回開催し、部門の実施状況報告、セミナーを行なう。

## 取締役会への報告

委員会は審議事項及び委員会の活動状況を定期的に取り締役に報告する。

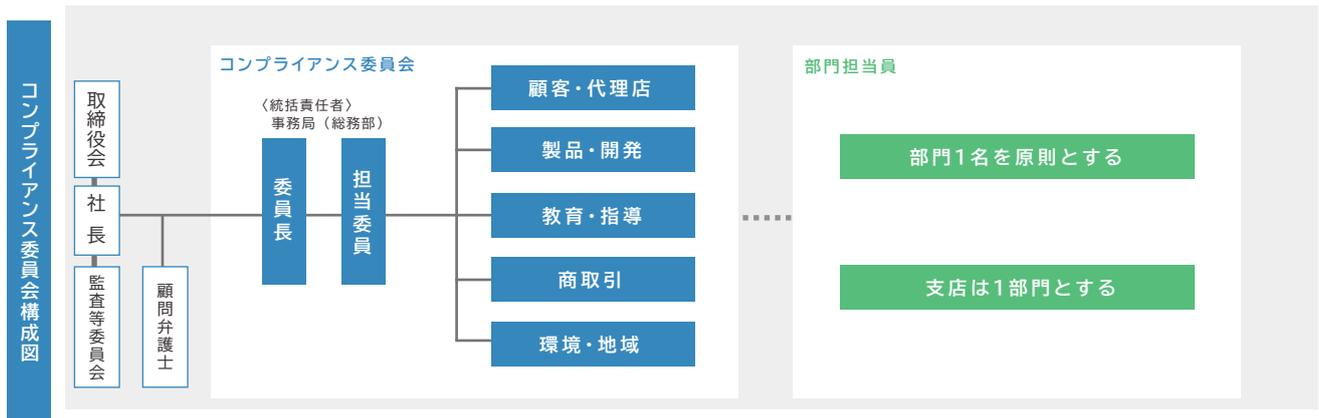

### 反社会的勢力排除にかかわる宣言

反社会的勢力排除のため、当社は2010年3月に「反社会勢力排除マニュアル」を策定しました。これに基づいて取引先様と取引基本契約書や覚書を取り交わし、事業活動の中で反社会的勢力とのかかわりを一切持たないことを、社内・外に周知徹底しています。

## 輸出管理

電業社では、輸出管理に万全を図っています。1994年のCOCOM※解体時には、輸出管理体制をそれまで以上に強化するため、全社横断組織として輸出管理委員会を発足させました。以来、輸出管理委員会の主導のもとで法令遵守に努めています。

当初は国内法令のみに対応していましたが、当社の海外への業務拡大に伴い、現在は米国輸出管理規制(Export Administration Regulations)も遵守の対象としています。

※COCOM: Coordinating Committee for Export Control (対共産圏輸出統制委員会)

冷戦中の1949年、アメリカの主張により資本主義諸国が結成したもので、共産圏諸国に対する戦略物資・技術の輸出を制限することを目的とした。冷戦の終結により、94年に解体された。

## ハラスメント対応について

当社は、「電業社グループ行動指針」において、職場におけるハラスメント等、人権を侵害する行為を行わない旨定めています。

職場におけるハラスメントは労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、会社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。

当社は、ハラスメントのない健全な職場環境の確保を企業の責任と考え、本対応を定めます。本対応の対象は、当社で働いている方すべてであり、また顧客、取引先の社員の方等も含みます。



## 環境マネジメント

## 環境マネジメントシステム組織体制

当社の生産拠点である三島事業所は、原材料の入荷から製品が出荷されるまでの一連の作業工程に伴う多様な環境側面を有しています。環境側面を適切に管理し、環境保全活動を実効性のあるものにするため、環境管理統括者を環境管理の最高責任者とするEMS組織体制を確立して全社的にEMS活動を推進しています。

EMS組織体制のもと東京本社、支店、営業所では、省エネ技術・省エネ製品の顧客への提案と販売を主体とした営業活動を推進するとともに電力、ガソリン等の使用量削減や廃棄物の削減など環境負荷低減に取り組んでいます。

製品の据付工事などを行う建設工事現場においては、作業騒音の発生抑制、廃棄物の適正管理、工事現場周辺の清掃活動など、法規制順守と環境美化活動に取り組んでいます。

環境管理に関する事項を審議、決定、推進する機関として環境管理委員会を設置しています。環境管理委員会では環境関連法令の制定や改正等に関する情報、法規制等要求事項の順守状況、各部門で取り組んでいる環境目標の達成状況、エネルギー使用量・廃棄物発生量、発生した環境不適合とその是正処置、外部監査結果などについて報告と意見交換を行い、全部門で環境情報を共有しています。

2019年度は2019年7月にEMSの外部監査を受け、問題なく合格致しました。



新入社員環境教育

## 環境監査

当社が運用しているEMSが規格の要求事項に適合しているか、有効に実施され維持されているかなどを監査するため、毎年、審査登録機関による外部監査と社内認定された内部環境監査員による内部監査を実施しています。監査では、環境目標の達成状況、法的要求事項の順守状況、教育訓練の実施状況、外部監査及び内部監査での指摘事項に対する是正処置の実施状況と是正処置の効果などが監査されます。

また、監査において見出された良い取り組みについては「良かった点」として評価し、EMS活動のより一層の推進を図っています。

監査での指摘事項については、是正処置又は改善のための対応処置を行います。監査の結果は環境管理統括者に報告し、マネジメントレビューに反映することでEMSの継続的改善に繋がっています。




外部監査の様子



# 環境マネジメント

## 環境マネジメントシステム組織体制

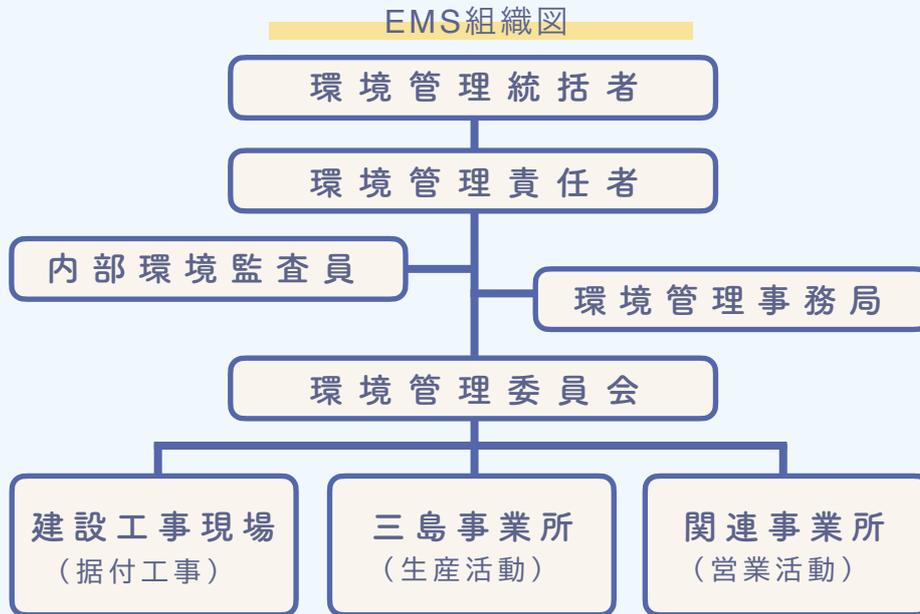

## 環境方針

電業社は、風水力機械メーカーとして豊かな経験と長い伝統にはぐくまれた技術を駆使して、ポンプ、送風機、バルブ、環境関連装置、監視・制御機器等を製造、販売している。  
 私達は、経営理念の一つ「環境貢献」に基づき、事業活動、製品及びサービスが環境に与える影響及び当社が環境から受ける影響を的確に捉え、持続的発展が可能な社会の構築に向けて行動する。

1. 地球資源の有限性を認識し、ライフサイクルを考慮した製品造りと5R\*に取り組む。
2. 環境汚染の予防に努めると共に、エネルギー使用の効率化を推進し、温室効果ガスの排出抑制に取り組む。
3. 当社の環境側面に関連する法的要求事項及び当社が同意したその他の要求事項を順守する。
4. 全社及び部門ごとに環境目標を設定すると共に、定期的に進捗状況を確認し、目標の達成に向けて取り組む。
5. 環境パフォーマンスを向上させるため、環境マネジメントシステムの継続的改善を図る。
6. 地域のボランティア活動等を通じて自然環境保護に取り組む。
7. 利害関係者とのコミュニケーションを図り、地域社会との共生に努める。

**登録証** **JICQA**

---

登録組織: 株式会社 電業社機械製作所  
三島事業所

所在地: 静岡県三島市三好町3番27号

登録の環境マネジメントシステムは、当社による審査の結果、下記の適用規格の要求事項に適合していることを証します。

適用規格: ISO 14001:2015/JIS Q 14001:2015

登録範囲: 風水力機械、環境関連装置、監視・制御機器、  
海水淡水用エネルギー回収装置等の計画、設計、製造（修理、  
改造を含む）、販売及び駆使ならびに据付工事及び現地試運転

登録範囲に含まれるその他の事業所: 付属書に記載

登録番号: E325      更新日: 2019年 9月20日  
 初回登録日: 2001年 9月20日      有効期限: 2022年 9月19日  
 更新決定日: 2019年 8月 8日

日本検査キユーエイ株式会社  
東京中央区新富二丁目15番6号  
代表取締役社長 川崎 博史

**付属書** **JICQA**

---

登録組織: 株式会社 電業社機械製作所  
三島事業所

登録範囲に含まれるその他の事業所 (1/1):

東京本社: 東京都大田区大森北1丁目5番1号  
 北海道支店: 北海道札幌市中央区南1条街10丁目4番地  
 東北支店: 宮城県仙台市青葉区南4丁目5番22号  
 関東支店: 埼玉県さいたま市大宮区高島町1丁目47番地1  
 静岡支店: 静岡県三島市三好町3番27号  
 名古屋支店: 愛知県名古屋市中区栄2丁目4番18号  
 大阪支店: 大阪府大阪市中央区南本町2丁目6番12号  
 四国支店: 香川県高松市高島町8番地1  
 中国支店: 広島県広島市中区胡町4番21号  
 九州支店: 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目10番30号  
 福井営業所: 福井県福井市上ヶ谷区船田1丁目18番7  
 神奈川営業所: 神奈川県横浜市神奈川区日吉1丁目18番7  
 沖縄営業所: 沖縄県那覇市宇佐川790番地  
 三重営業所: 三重県四日市市南の森2丁目3番19号


[風水力機械、環境関連装置、監視・制御機器、  
海水淡水用エネルギー回収装置等の製造]

登録番号: E325      更新日: 2019年 9月20日  
 初回登録日: 2001年 9月20日      有効期限: 2022年 9月19日  
 更新決定日: 2019年 8月 8日

日本検査キユーエイ株式会社

2019年4月1日  
 株式会社 電業社機械製作所  
 環境管理統括者 稲垣 晃

**5R** | Reuse  
 Repair  
 Reduce  
 Recycle  
 Refuse



## 環境教育

従業員や構内業者の環境に対する意識の向上と理解を深めるため、毎月、部門ごと、職場ごとに環境教育を実施しています。環境教育はISO14001規格で要求された認識教育の内容を含め、各部門が有する著しい環境側面とそれに対する管理方法、当社や各部門に適用される環境法規制等要求事項の具体的内容、EMSで決められた運用手順を守ることの重要性、廃棄物管理、排水管理、省エネルギー推進のための日ごろの実践活動など、多岐に亘っています。さらに、過去に発生した環境不適合が記憶の風化によって再発しないように、定期的、反復的に教育を行っています。

また、認識教育とは別に、業務を遂行する上で必要な能力(力量<sup>\*</sup>)を確保させるための教育を行っています。能力開発(力量付与)の教育は当社の環境パフォーマンスに影響を与える業務に従事する人や当社に適用される法規制等の順守に関係する業務に従事する人を対象に実施しています。社内教育による能力維持向上(力量確保)以外にも、必要な場合は公的資格の取得や外部講習会への参加による力量の確保も行っています。

**認識教育区分：**従業員・構内業者、新入社員、中堅社員、取引業者などを対象に実施。

**力量教育区分：**指定作業従事者、内部監査員候補者、排水管理者、危険物取扱者、廃棄物委託処理業務従事者、特別管理産業廃棄物の管理者などを対象に実施。

### \*参考 ISOの世界での“力量”という語句の意味

力量とは「知識や技能があるだけでなく、必要な場面できちんと実施する能力」があることを言います。

#### ■ISO 14001(JIS Q 14001:2015)の「力量」の定義 3.3.1

“力量 (competence)” … 意図した結果を達成するために、知識及び技能を適用する能力。

## コミュニケーション

従業員や構内業者など内部の利害関係者から環境情報の提供があった場合や外部の利害関係者から環境情報の提供(苦情などを含む)があった場合、その情報を受け付けて対応する手順を定め、環境情報の速やかな社内伝達と適正な対応に努めています。また、当社から外部に伝達する環境情報(行政への届出・報告などを含む)については、確実に利害関係者に伝達されるよう運用手順を定めて管理しています。

### コミュニケーション系統図

#### コミュニケーション

##### 内部 コミュニケーション

##### 外部 コミュニケーション

##### 内部情報 入手

- 従業員からの情報
- 構内業者からの情報

##### 内部情報 伝達

- 環境管理委員会報告  
(環境管理委員会議事録)
- 部門環境会議報告  
(部門環境会議議事録)
- 環境活動報告  
(環境活動報告書)
- 内部環境監査報告

##### 外部情報 入手

- 環境関連法規・条例
- 近隣からの苦情
- 業界・市場からの情報
- 外注取引業者・資材取引業者からの情報

##### 外部情報 伝達

- 環境方針・環境活動  
(環境報告書)
- 騒音発生の近隣への事前連絡
- 行政機関への報告、届出  
(緊急事態)  
(廃棄物、PRTR、危険物など)
- 請負者・供給者への環境方針伝達



## 環境改善の取り組み事例

当社の事業活動、製品、サービスが環境に与える影響と当社が環境から受ける影響を的確に捉え、各部門が環境側面、順守義務、リスク等を考慮して独自に環境目標を設定し、活動を推進しています。また、日常の作業に伴い発生する環境負荷を削減するため、各種の環境作業手順書を作成して手順に従った管理を行っています。これまで電力や石油系燃料などの使用量削減、廃棄物の削減と有効利用の促進、騒音の低減、小型・軽量・高効率製品の開発、省資源・省エネルギーに優れた製品の販売促進など数多くの取り組みと実績を積み重ねてきました。今後も継続して環境負荷低減のための活動に取り組んでいきます。

環境目標	2019年度の取り組みの内容・実績
変圧器損失電力量の低減	三島事業所に設置されている増設工場と増設工場屋外変電所の動力用変圧器3台の更新を完了しました。高効率変圧器に変更したことにより、無負荷時の損失電力量が58%低減しました。
環境配慮製品・技術の顧客への提案	最適設計により開発された高効率のポンプ・送風機などの製品や環境に有益な技術などを積極的に顧客に提案して採用に繋げることで、製品運転時の電力消費量を削減する取り組みを継続しています。

ポンプ、送風機などの製造と試運転が行われる三島事業所とポンプ、送風機などの据付工事が行われる建設工事現場ではさまざまな騒音が発生します。そのため、騒音を重要な環境側面と認識し、種々の騒音低減対策を実施しています。例えば三島事業所では、大型送風機の運転時に発生する騒音を低減するため、回転体の回転数を下げて運転すること、運転台数を最小限にすることなどの対策を講じて騒音の低減に努めています。また、日常管理と並行して、これまで騒音低減のための設備改善を積極的に実施してきました。一方、建設工事現場においては低騒音型建設機械の使用を徹底するなど、騒音の低減に努めています。

騒音低減対策と併せて、敷地境界での騒音を連続測定する騒音計測システムを導入し騒音監視を行うとともに騒音、振動の定期測定を実施しています。



終末排水処理施設



敷地境界の騒音・振動測定

## 苦情の発生状況

2019年度は「典型7公害\*」に関する苦情の発生はありませんでした。今後も、事業活動における環境保全に努め、地域の皆様とのコミュニケーションを図りながら、「苦情ゼロ」を目標に活動を推進します。

\*典型7公害 … 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭の7種類の公害と定義されている。

## 事故・緊急事態の発生状況

2019年度は環境汚染に繋がるような事故、緊急事態の発生はありませんでした。

## エネルギー投入量

2019年度の三島事業所の総エネルギー投入量は、40000GJ<sup>(注1)</sup>で、前年度より9%増加したものの、原単位エネルギー投入量は2%減少しました。前年度に比べて製品の試運転による電力消費量が増加したことが主な原因と考えられます。

三島事業所では製品の開発・設計から製造・出荷までの一連の生産活動において電力、ガソリン、軽油、灯油などのエネルギーが使用されますが、そのほか社員食堂の厨房施設でも電力やガスなどのエネルギーが使用されます。総エネルギー投入量の90%以上は電力エネルギーです。2019年度は去年に引き続き、変圧器を高効率化すると共に工場の照明器具の一部をLED化するための予算化に取り組みました。

(注1) 総エネルギー投入量は三島事業所の事業活動に伴うエネルギー使用量を基に、電力の発熱量換算係数を9.97MJ/kWhとして算出しました。2019年度の当社全体でのエネルギー投入量は43200GJでした。

## 水資源


2019年度の三島事業所の水使用量は9.6万m<sup>3</sup>で、前年度より6%、原単位では15%それぞれ減少しました。三島事業所では井戸水と市水を使用していますが、井戸水の大部分はポンプの性能試験用水として使用されています。2019年度はポンプの試運転作業が減少したため、水使用量が減少しました。対策としては、投入する井戸水使用量を削減するとともに、老朽化した埋設配管からの漏水の防止と、漏水が生じて容易に発見できるように取り組んで参ります。

## CO<sub>2</sub>排出量


2019年度の三島事業所の事業活動に伴うCO<sub>2</sub>排出量は1893トン<sup>(注2)</sup>で前年度より約6%増加し、原単位排出量は約5%減少しました。その要因としては、投入するエネルギー量の増加にあります。引き続き、三島事業所では変圧器、照明器具などの電気関連設備の高効率化により電力消費量の低減を図り、CO<sub>2</sub>排出量の抑制に努めていきます。また、製品の試運転時における運転台数を最小限にすることや回転数を下げて運転するなどの対策により電力消費量を低減し、CO<sub>2</sub>排出抑制を図っていきます。さらに、これらのCO<sub>2</sub>排出抑制対策のほか、納入した製品の使用段階における電力消費量を削減しCO<sub>2</sub>排出量を抑制するため、製品の高効率化と軽量化にも積極的に取り組んで参ります。

(注2) CO<sub>2</sub>排出量算出方法について  
CO<sub>2</sub>排出量は三島事業所の事業活動に伴うエネルギー使用量を基に算出しました。CO<sub>2</sub>排出係数は「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」に基づいています。電気の使用に伴うCO<sub>2</sub>排出係数は国が公表する各年度の「電気事業者別排出係数」を用いました。2019年度は調整後排出係数0.000462t-CO<sub>2</sub>/kWhを用いました。2019年度の当社全体でのCO<sub>2</sub>排出量は2058トンでした。


エネルギー投入量の推移

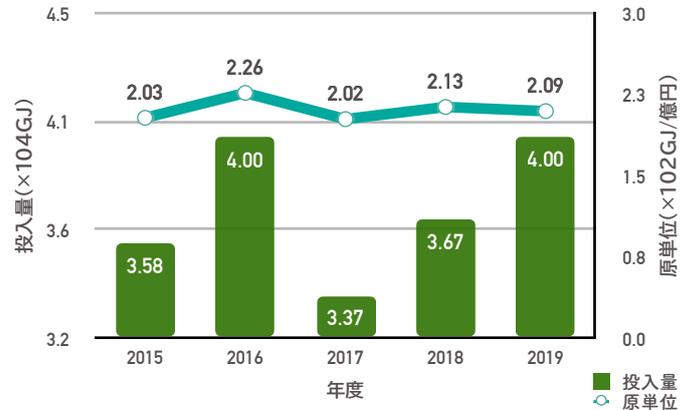

使用エネルギーの割合

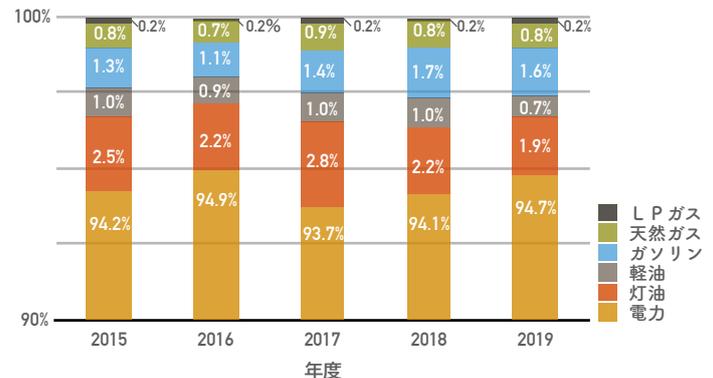

水使用量の推移

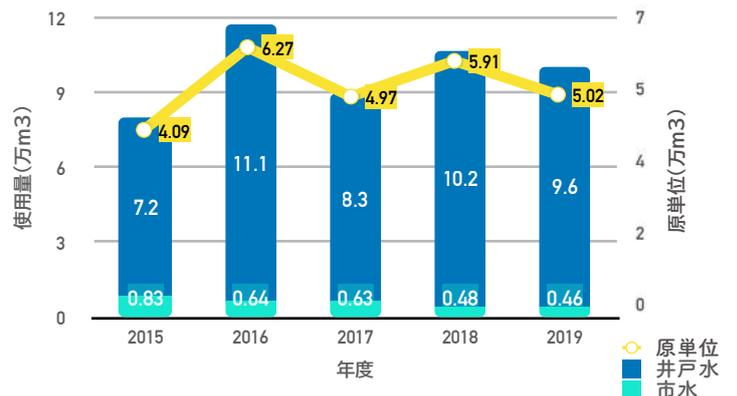

CO<sub>2</sub>排出量の推移



## 廃棄物

2019年度の三島事業所の廃棄物<sup>(注3)</sup>総排出量は268トンで前年度より8%減少しました。三島事業所では、事務処理業務や製品の生産工程において様々な廃棄物が発生します。発生する主な廃棄物は、金属くず、木くず、紙くず、廃プラスチックなどですが、廃棄物全体の約60%が金属くずです。金属くずは鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの材質ごとに分別回収し、大部分が再生資源への商品化がなされています。

木くずは廃却木型、壊れたパレット、解体した梱包木枠などが廃棄物として発生しています。2019年度は廃棄物全体の26%が木くずでした。これらの木くずは製紙用、燃料用のチップなどに加工され、再資源化されています。

紙くずは全部門で発生する廃棄物で種類も多いため、細かな分別基準を定めてリサイクル(マテリアル・リサイクルとサーマル・リカバリー)を推進しています。2019年度の固形燃料(RPF)は前年とほぼ変化はありませんでしたが、再生紙原料としての処理量は前年比13%増加しました。RPFと再生紙原料の割合はRPF17%、再生紙原料83%でした。

(注3) 金属くず(リサイクル)と非水溶性廃油は有価物として売却しており廃棄物に該当しませんが、過去のデータとの連続性をもたせるため、ここでは廃棄物に含めて集計しています。

## VOC

三島事業所で使用されるVOC<sup>(注4)</sup>の大部分はトルエン、キシレン、エチルベンゼンで、これらのほとんどは製品の塗装や部品の洗浄に用いられる塗料やシンナーに含まれているものです。

2019年度のVOC(年間取扱量1トン以上のPRTTR制度<sup>(注5)</sup>対象物質)の排出量は14.1トンでした。2013年度以降排出量が減少していましたが2019年度も昨年同様、保管している塗料を整理し、不要なものも廃棄物として処理したため、数値は同程度となりました。

(注4) VOC: 揮発性有機化合物

(注5) PRTTR制度: 化学物質排出把握管理促進法に則る制度のうち「事業者による化学物質の排出量等の把握と届出」の仕組み


## 排水

三島事業所から場外に排出される排水は、公共用水域<sup>(注6)</sup>への排水と下水道への排水があります。それぞれの水質を定期的に検査し、監視しています。また、公共用水域に排出される排水については、定期検査のほか末端の処理施設にpH測定装置を設置して24時間連続監視を行っています。


さらに、油の流入などによる緊急事態が発生した場合に備えて緊急事態対応手順を定め、定期的に対応訓練を実施しています。

(注6) 公共用水域: 公共利用のための水域や水路。河川、湖沼、港湾、沿岸海域、公共溝渠、かんがい用水路、その他公共の用に供される水域や水路。ただし、下水道は除く。(水質汚濁防止法)


廃棄物排出量の推移

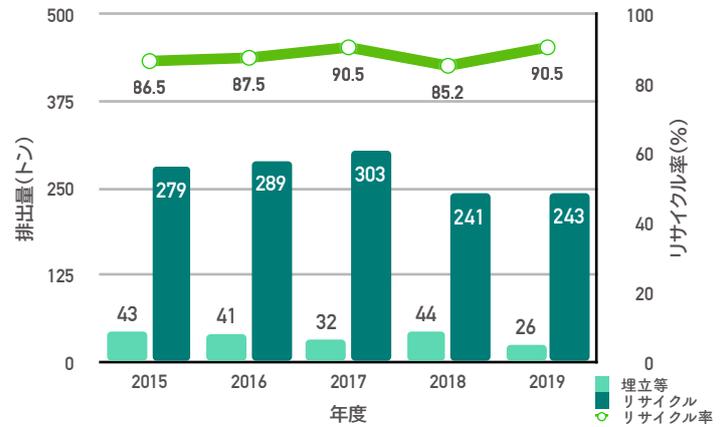

廃棄物の内訳

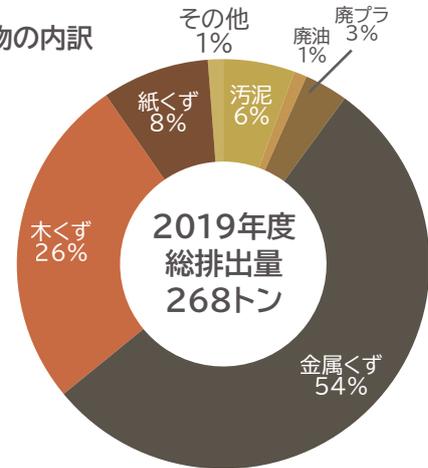


VOC排出量

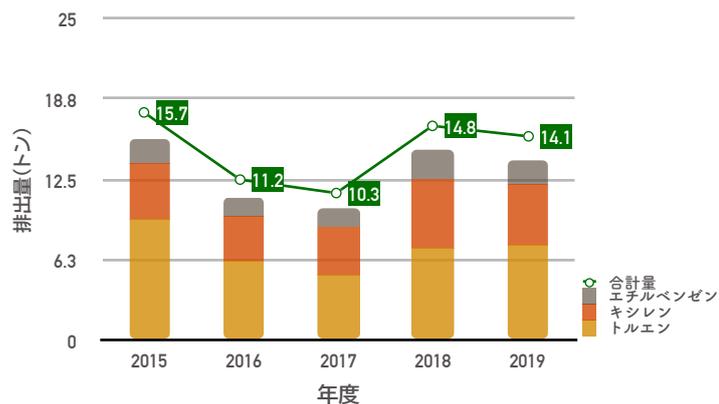

公共用水域への排水(2019.4~2020.3)

項目	基準値	実績	平均
pH	5.8~8.6	7.2~8.2	7.3
SS	最大50	1未満~7	3.63
BOD	最大25	0.6~3	1.37
油分	最大5	すべて2未満	2未満
銅	最大1	0.01未満~0.02	0.01
亜鉛	最大2	0.03~0.26	0.2
全クロム	最大2	すべて0.02未満	0.02未満
溶解性鉄	最大10	0.03~0.18	0.09
溶解性マンガン	最大10	すべて0.02未満	0.02未満

・単位: pH以外はmg/l




GOVERNANCE

# 品質管理体制



# ESG

## 品質マネジメントシステム組織図

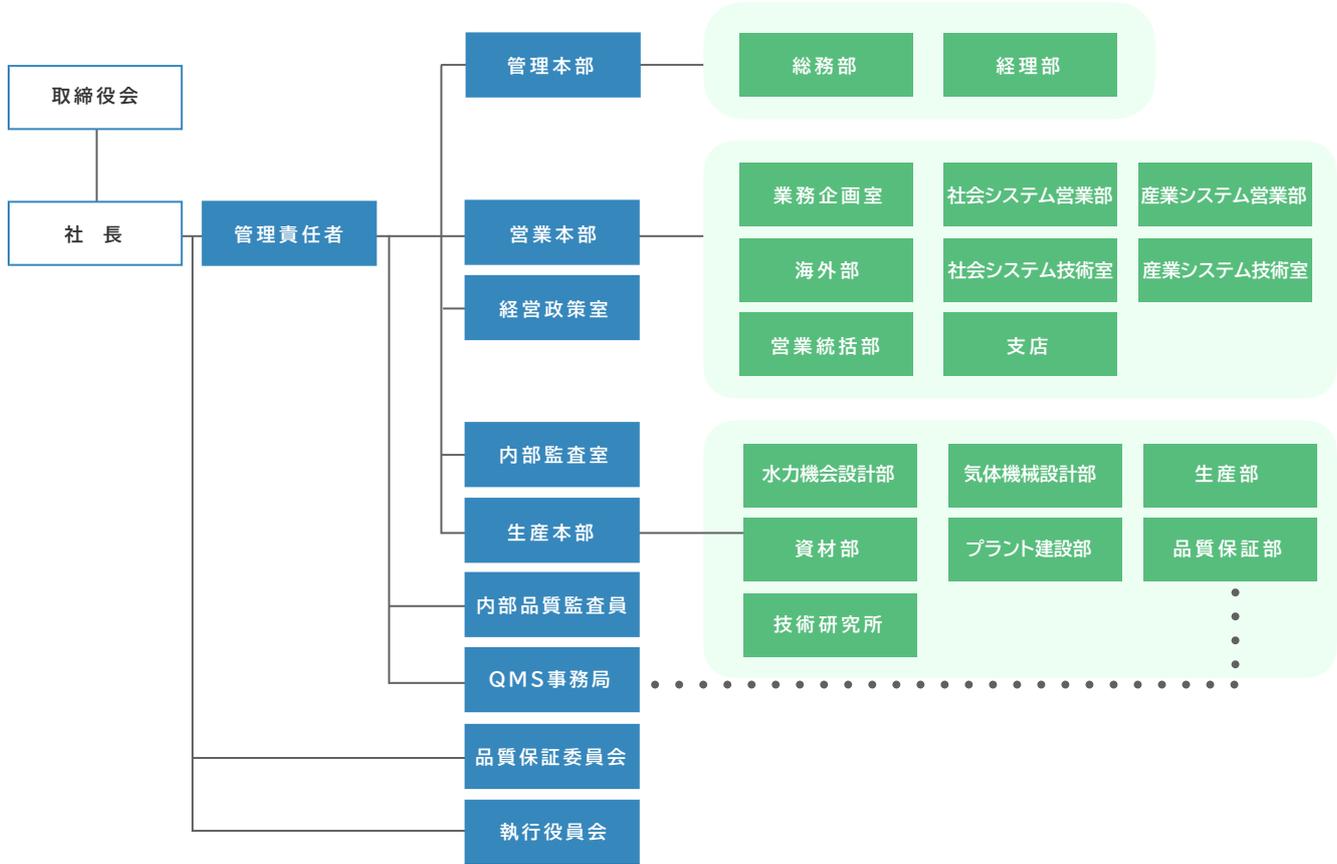

## 品質方針


従業員一人ひとりが『ブランド意識』を持って、魅力的な製品を生産し、信頼性の高いプラントを実現し、お客様が安全に安心して使用できる製品とサービスを提供する。また、全従業員が『気づき』をモットーに品質保証活動に取組み、品質マネジメントシステムを継続的に改善する。

## 環境マネジメントシステム組織体制

当社では、1997年1月11日に、開発・設計部門、製造部門、品質保証部門および一部の営業部門が、ポンプ、送風機、ブロワ、圧縮機、バルブおよびこれらの付属機器、配管に関して、国際標準規格 ISO9001の認証を取得しました。

その後、1998年6月の製品範囲拡大(水中ポンプ用モータ)にもなつて工事部門についての追加認証を、また2001年12月までに支店・営業所を含めたすべての営業部門についての追加認証を取得し、これによって、これらの製品範囲に関して、全社横断的な品質保証システムが確立されるに至ります。





## ISO45001労働安全衛生マネジメントシステム

当社では、「PDCAサイクル」を通じて安全衛生管理を自主的・継続的に実施して、労働災害の防止と労働者の健康増進、快適な職場環境を形成し、当社の安全衛生水準の向上を図ることを目的としたISO45001労働安全衛生マネジメントシステムの認証を取得し、運用しています。



ISO 45001 登録証

## 労働安全衛生マネジメントシステムの適用範囲

区分	適用範囲
事業活動の適用範囲	営業活動、生産活動、建設工事など 当社が実施する事業活動すべて
サービスの適用範囲	製品の点検・修理など 当社が実施するサービスすべて
事業所の適用範囲	三島事業所、東京本社、北海道支店、東北支店、関東支店、横浜営業所、静岡支店、名古屋支店、大阪支店、四国支店、中国支店、九州支店、沖縄営業所並びに当社が元請で施工する建設工事現場 適用範囲外：新潟事務所、徳島事務所、山口事務所、熊本事務所及び海外の拠点・支店・事務所
要員の適用範囲	従業者(正社員、契約社員、パート社員、派遣社員)及び構内請負業者

## 労働安全衛生方針

労働者の安全の確保は事業活動の基本であり、最優先で取り組まなければならない重要課題である。

当社は、安全の基本方針を『KYの実践と指差呼称の定着で安全意識の高揚』、『目指そう「災害ゼロ」から「危険ゼロ」』と定め活動を推進する。

1. 危険源を除去し労働安全衛生リスクを低減することで、労働に関する負傷及び疾病を防止し、全従業員が安全で健康に働ける職場環境作りに努める。
2. 全社及び部門ごとに労働安全衛生目標を設定すると共に、定期的に進捗状況を確認し、目標の達成に向けて取り組む。
3. 労働安全衛生に関する法令や規制、社内規定及び他の要求事項を順守する。
4. 労働安全衛生パフォーマンスを向上させるため、労働安全衛生マネジメントシステムの継続的改善を図る。
5. 働く人及び働く人の代表との協議及び参加を行う。

## 緊急事態への対応

生産活動を行う三島事業所と製品の据付工事を行う建設工事現場には多くの環境側面があります。事故、火災、地震などにより潤滑油、有機溶剤、薬品などが保管施設から流出して環境汚染を引き起こす可能性も考慮して緊急時の対応を決め、関係者全員で共有しています。

緊急事態はいつ発生するかわかりませんので、緊急事態が発生する可能性のある施設や工程をすべて特定し、工場内の各所に緊急対応備品庫を設置して、万が一緊急事態が発生した場合、汚染の拡大を防止し、被害を最小限に食い止めることができるよう準備を整えています。訓練は毎年定期的に、緊急事態が発生する可能性のある職場ごとに実施しています。訓練によって対応手順に問題が発見された場合は手順の見直しを行い、より適切な対応ができるよう改善を図り、緊急事態に備えています。



事故・緊急事態対応(実地訓練)

## BCP視点によるCRM\*コミュニケーション事例

災害時の事業継続計画(BCP)の視点でビジネスを構築することは、公共インフラを構成する設備機器を製造販売並びに施工する当社の重要なセールスポイントになります。近年は記録的な豪雨による河川の氾濫で地域全体が浸水することにより、機場が機能不全になる状況が発生しています。

当社は、通常平時のメンテナンスサービスとは別に、被災された地域住民の方々の一日も早い地域の復旧・復興に役立てて頂けることを願って、技術者が現地に出向き自主点検作業を行っています。2019年度においても、設備の運用をされる管理団体の方々との綿密な「ハウレンソウ」を実施し、平常運転への早期復帰を実現しています。これは、公共インフラの早期復旧という社会ニーズへの回答として、また納入先である公共団体並びに管理団体の皆様への顧客満足度(CS)向上を目指す取り組みとして実施しています。

### \*参考 CS(顧客満足度)の世界での最新手法“CRM”という語句の意味

CRMとは【Customer Relationship Management】日本語の表現でいうと顧客関係管理となります。製品サービスを利用する顧客のメンテナンス、リペア、リプレースメント情報の管理、そしてそれらの基礎データをもとに、災害罹災時の応急処置や早期復旧にむけたBCP(事業継続計画)をマネジメントし、BCM(事業継続マネジメント)を組み立ていく一元管理された顧客満足度向上(CS)の最新手法。




災害時、自主点検活動



## 社会貢献方針に基づく活動

当社は経営理念の一つに「社会貢献」を掲げ、社会と人に対して貢献できる企業を目指し、「地域社会との共生」、「社員の活動」、「経営資源の活用」、「社会の発展と文化の向上」の4つの柱からなる“社会貢献方針”を制定し、活動を推進しています。

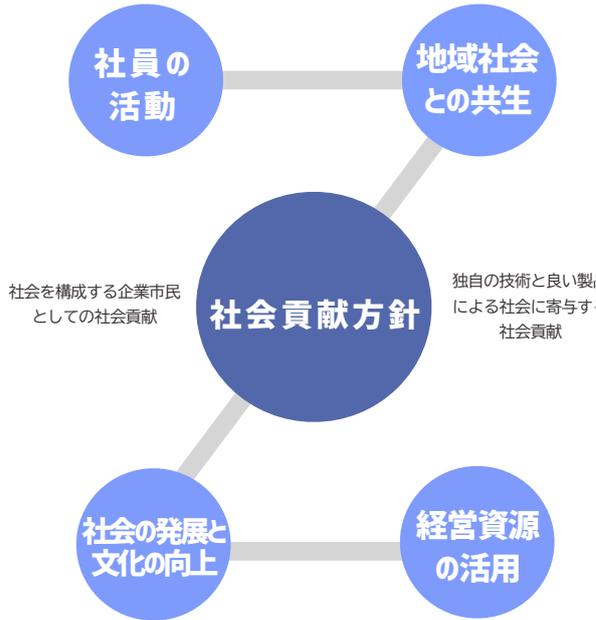

## 三島事業所にての環境美化活動

2019年5月、市役所の呼びかけにより三島市立公園 楽寿園の環境美化活動に参加しました。

この催しには、三島事業所各部場の社員とその家族109名が参加。公園周回路の県道と国道、公園の「はやの瀬」「お茶水」エリア周辺の路上、植栽内のごみ拾い。あわせて花苗の植付け、除草作業も行いました。園内を訪れる市民の皆さんが気持ちよく自然を満喫できるように、環境美化に貢献しました。



※楽寿園ホームページ  
(<https://www.city.mishima.shizuoka.jp/rakujyu/index.html>) より引用

	参加人数
2017年5月20日(土)	87名
2017年9月30日(土)	68名
2018年5月19日(土)	118名
2019年5月11日(土)	109名
2019年10月5日(土)	93名

楽寿園での美化活動におけるこれまでの参加人数



美化活動時の様子

## 東京本社にての環境美化活動

## 東京ふれあいロード・プログラム

東京都道421号東品川下丸子線（池上通り）道路清掃ボランティア活動を行いました。東京本社の勤務者を中心に、全12回の日程にて7部場から延べ91名が参加し、JR大森駅中央西口から山王二丁目交差点歩道橋に至る歩道（両方向）の路上ごみを拾い環境美化に貢献しました。また、回収したごみは全て、持ち帰り、弊社にて適正に処分を致しました。

	可燃ごみ	不燃ごみ
2019年4月23日(火)	0.70kg	0.70kg
2019年5月28日(火)	0.70kg	0.15kg
2019年6月25日(火)	1.45kg	1.25kg
2019年7月30日(火)	0.80kg	0.70kg
2019年8月27日(火)	1.03kg	0.67kg
2019年9月24日(火)	1.08kg	0.93kg
2019年11月5日(火)	0.95kg	0.70kg
2019年12月3日(火)	0.90kg	0.65kg
2019年12月24日(火)	2.80kg	0.45kg
2020年2月4日(火)	0.60kg	0.80kg
2020年2月25日(火)	0.60kg	2.20kg
2020年3月24日(火)	0.65kg	1.2kg
年間計	12.26kg	10.40kg




2019年度の美化活動実績

美化活動時の様子



株式 電業社機械製作所  
会社

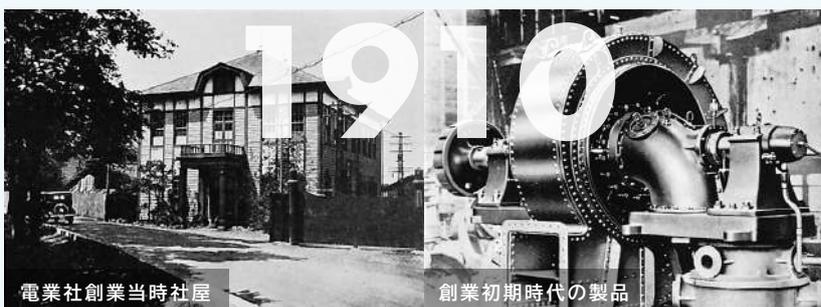

電業社創業当時社屋

創業初期時代の製品

**Passion for the Next Innovation**  
～ 次なる革新への熱い思い ～



現在の三島事業所

アルミ合金インペラ採用多段ターボブロウ  
(AM-Turbo)

エネルギー回収装置 (DeROs)



ユニバーサルデザイン(UD)の考え方にに基づき、より多くの人に見やすく読みまちがえにくいデザインの文字を採用しています。